




既設 4P-1 改修
(壁掛型)

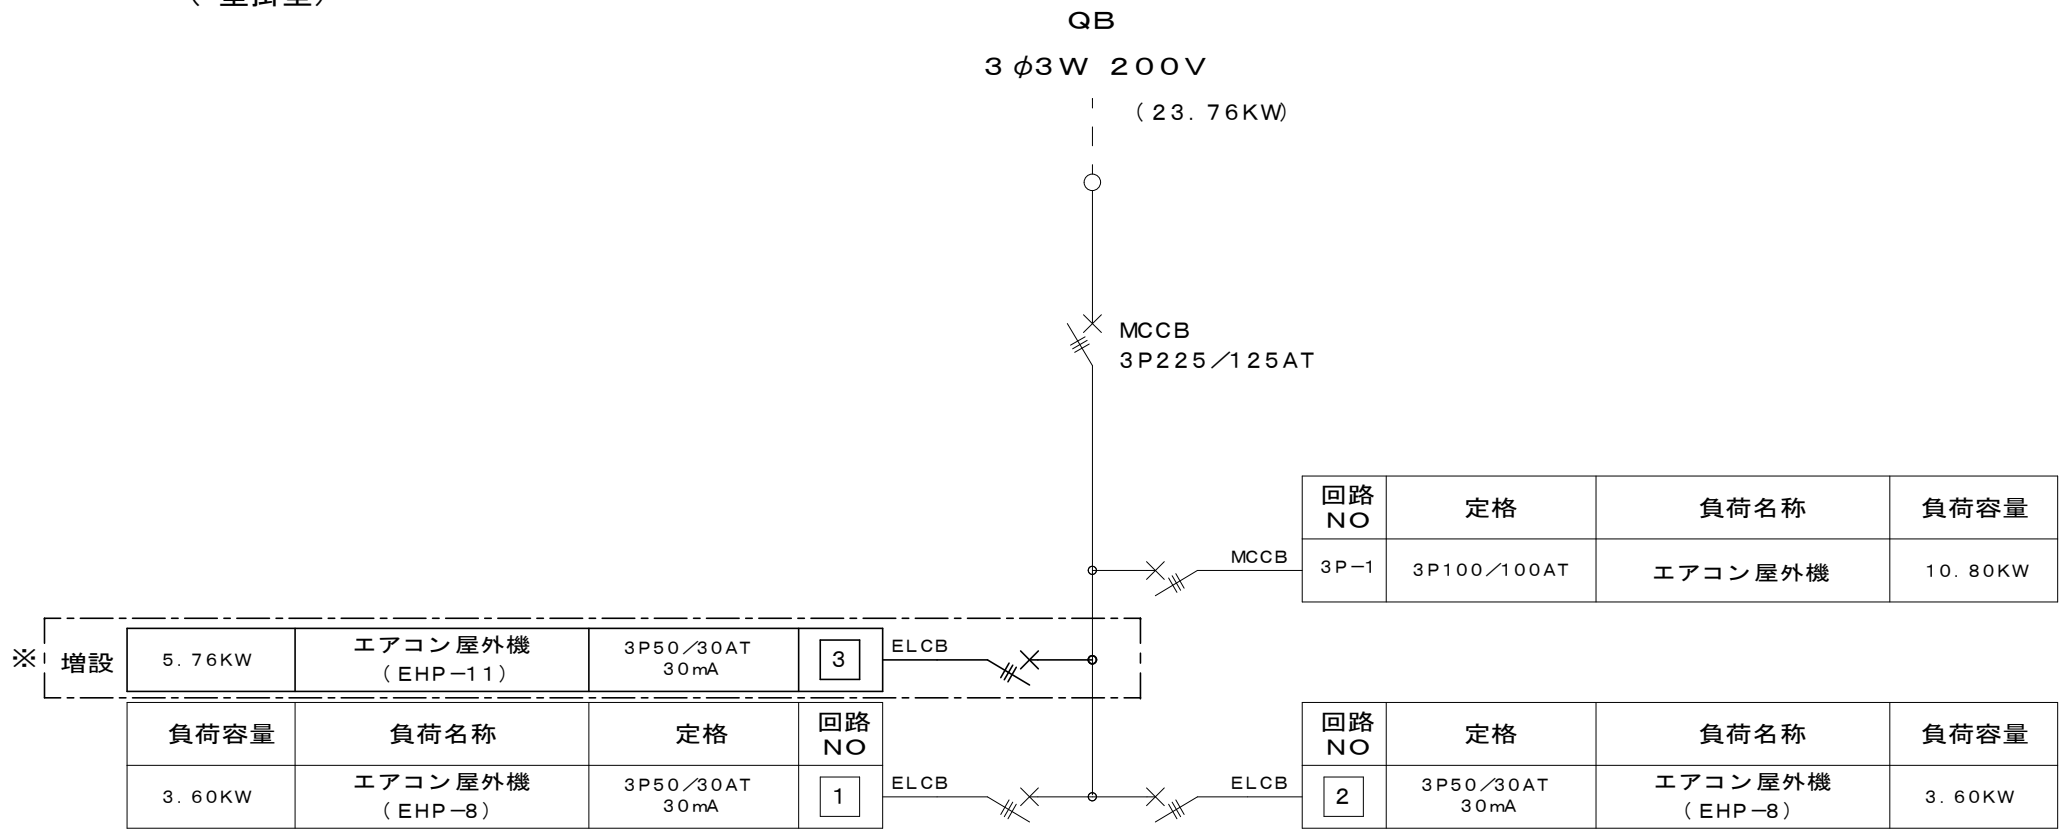

既設 3L-1盤 参考
<屋内銅板製露出壁付型>

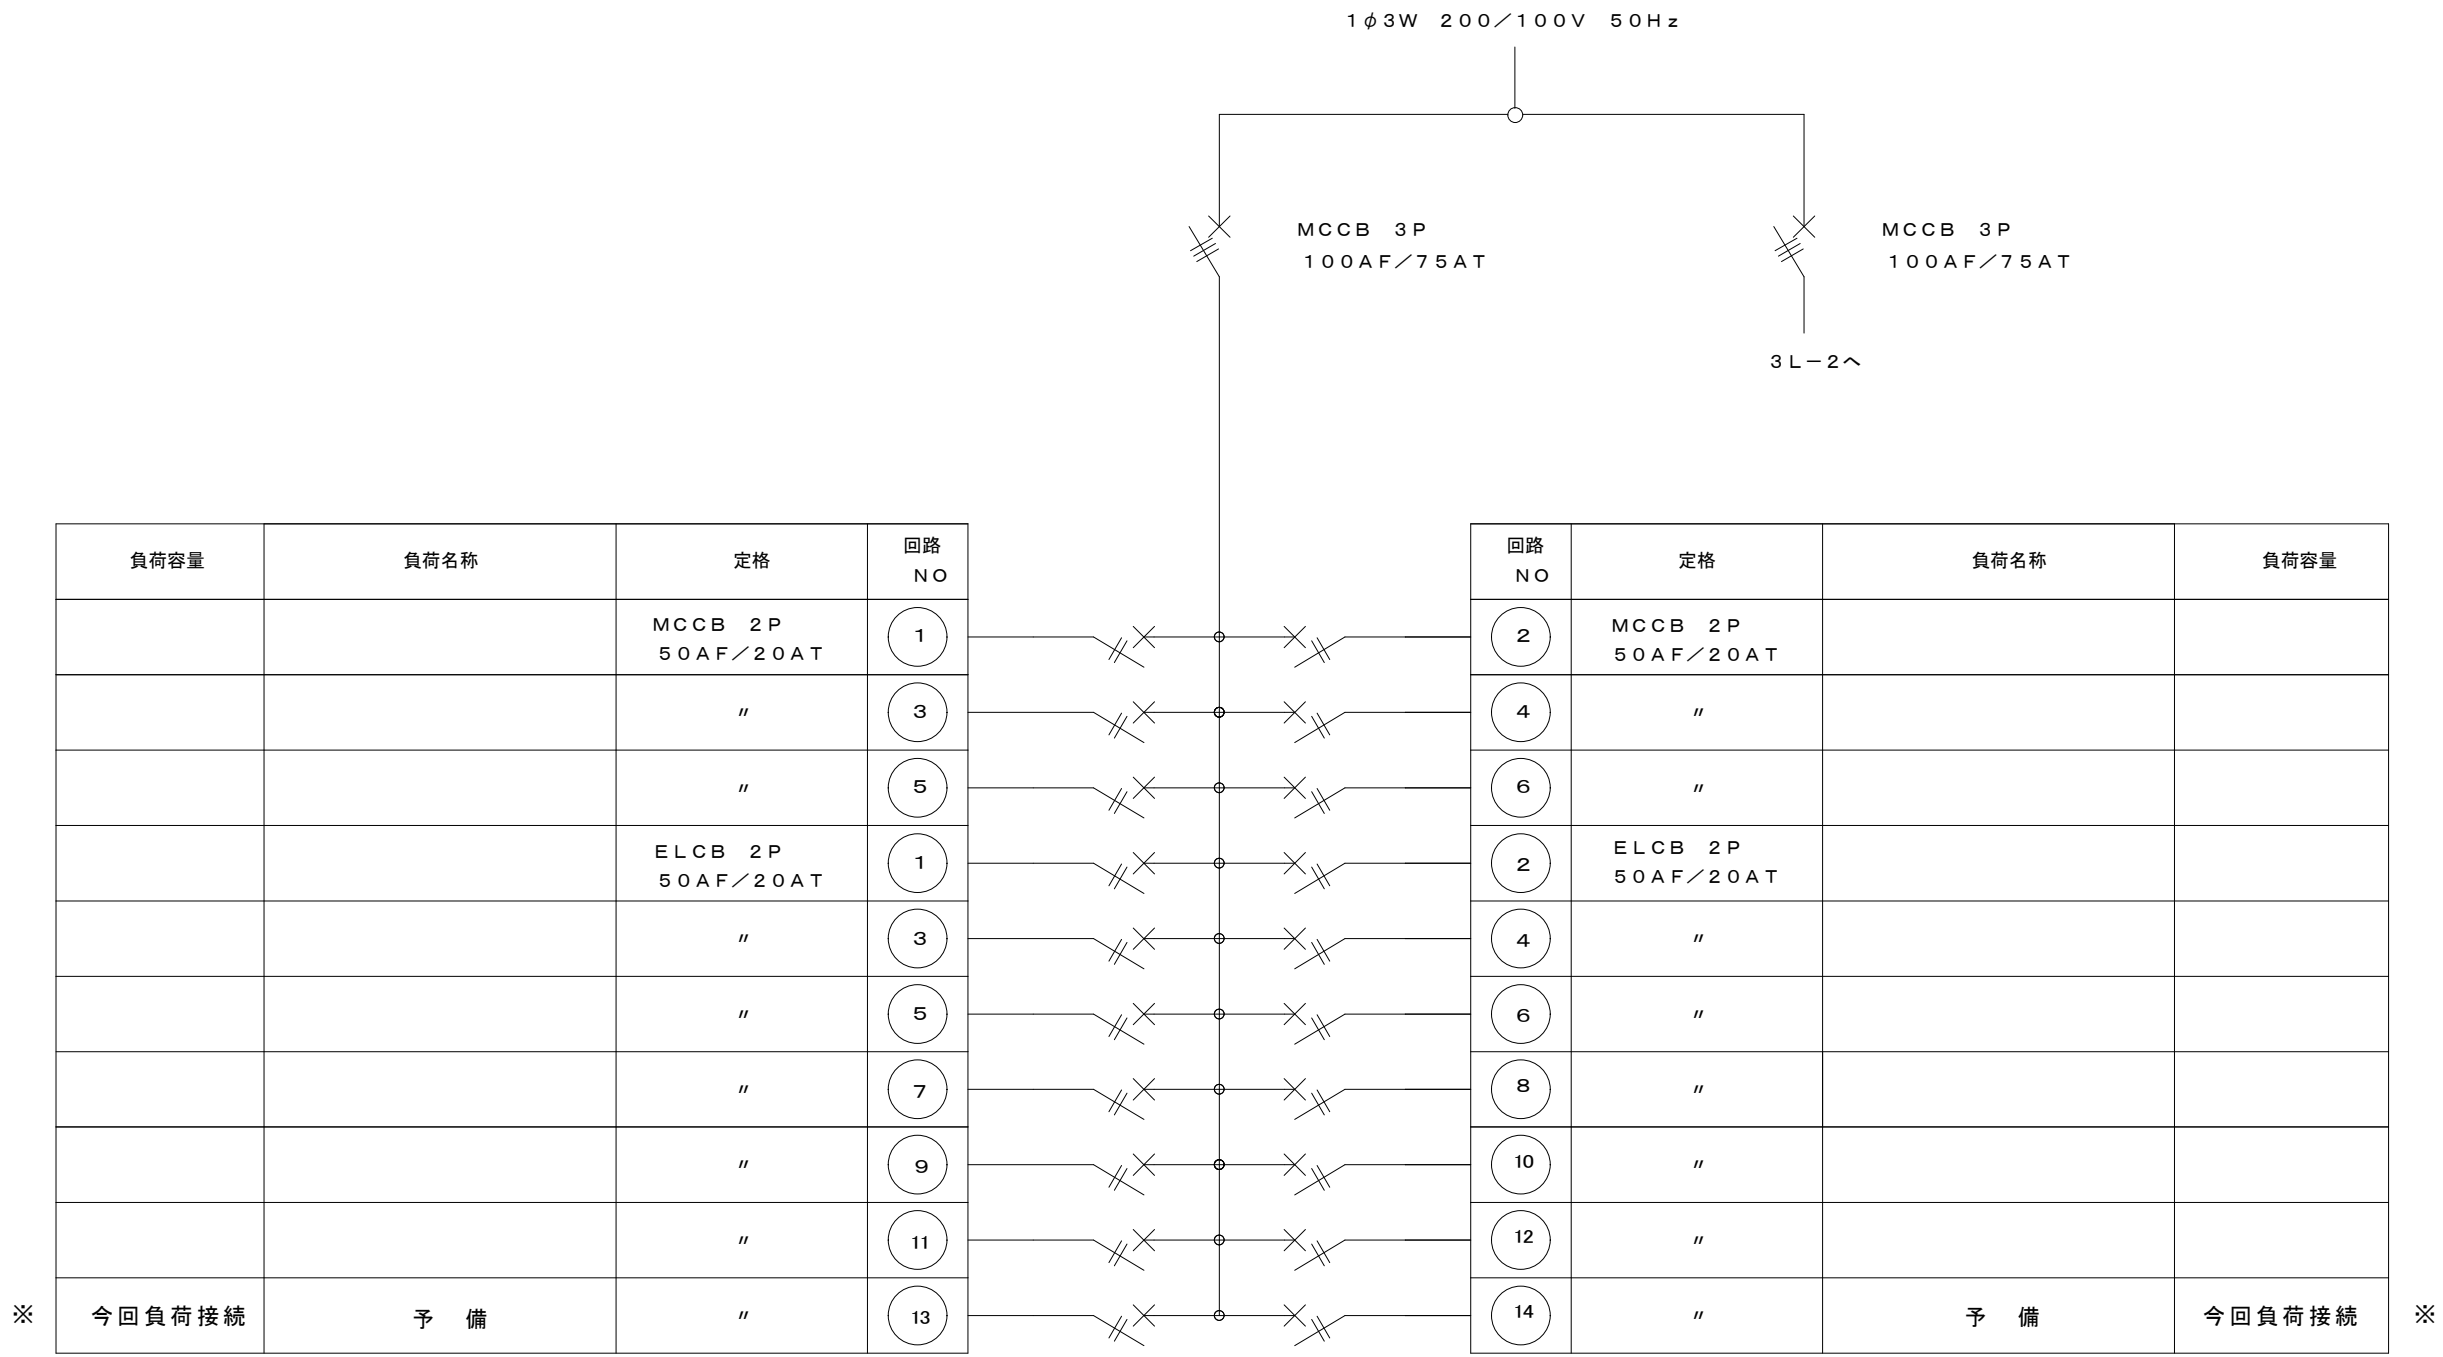

工事内容
⑬⑭回路 予備回路に
EM-CE3.5-3C(1E)を接続する。

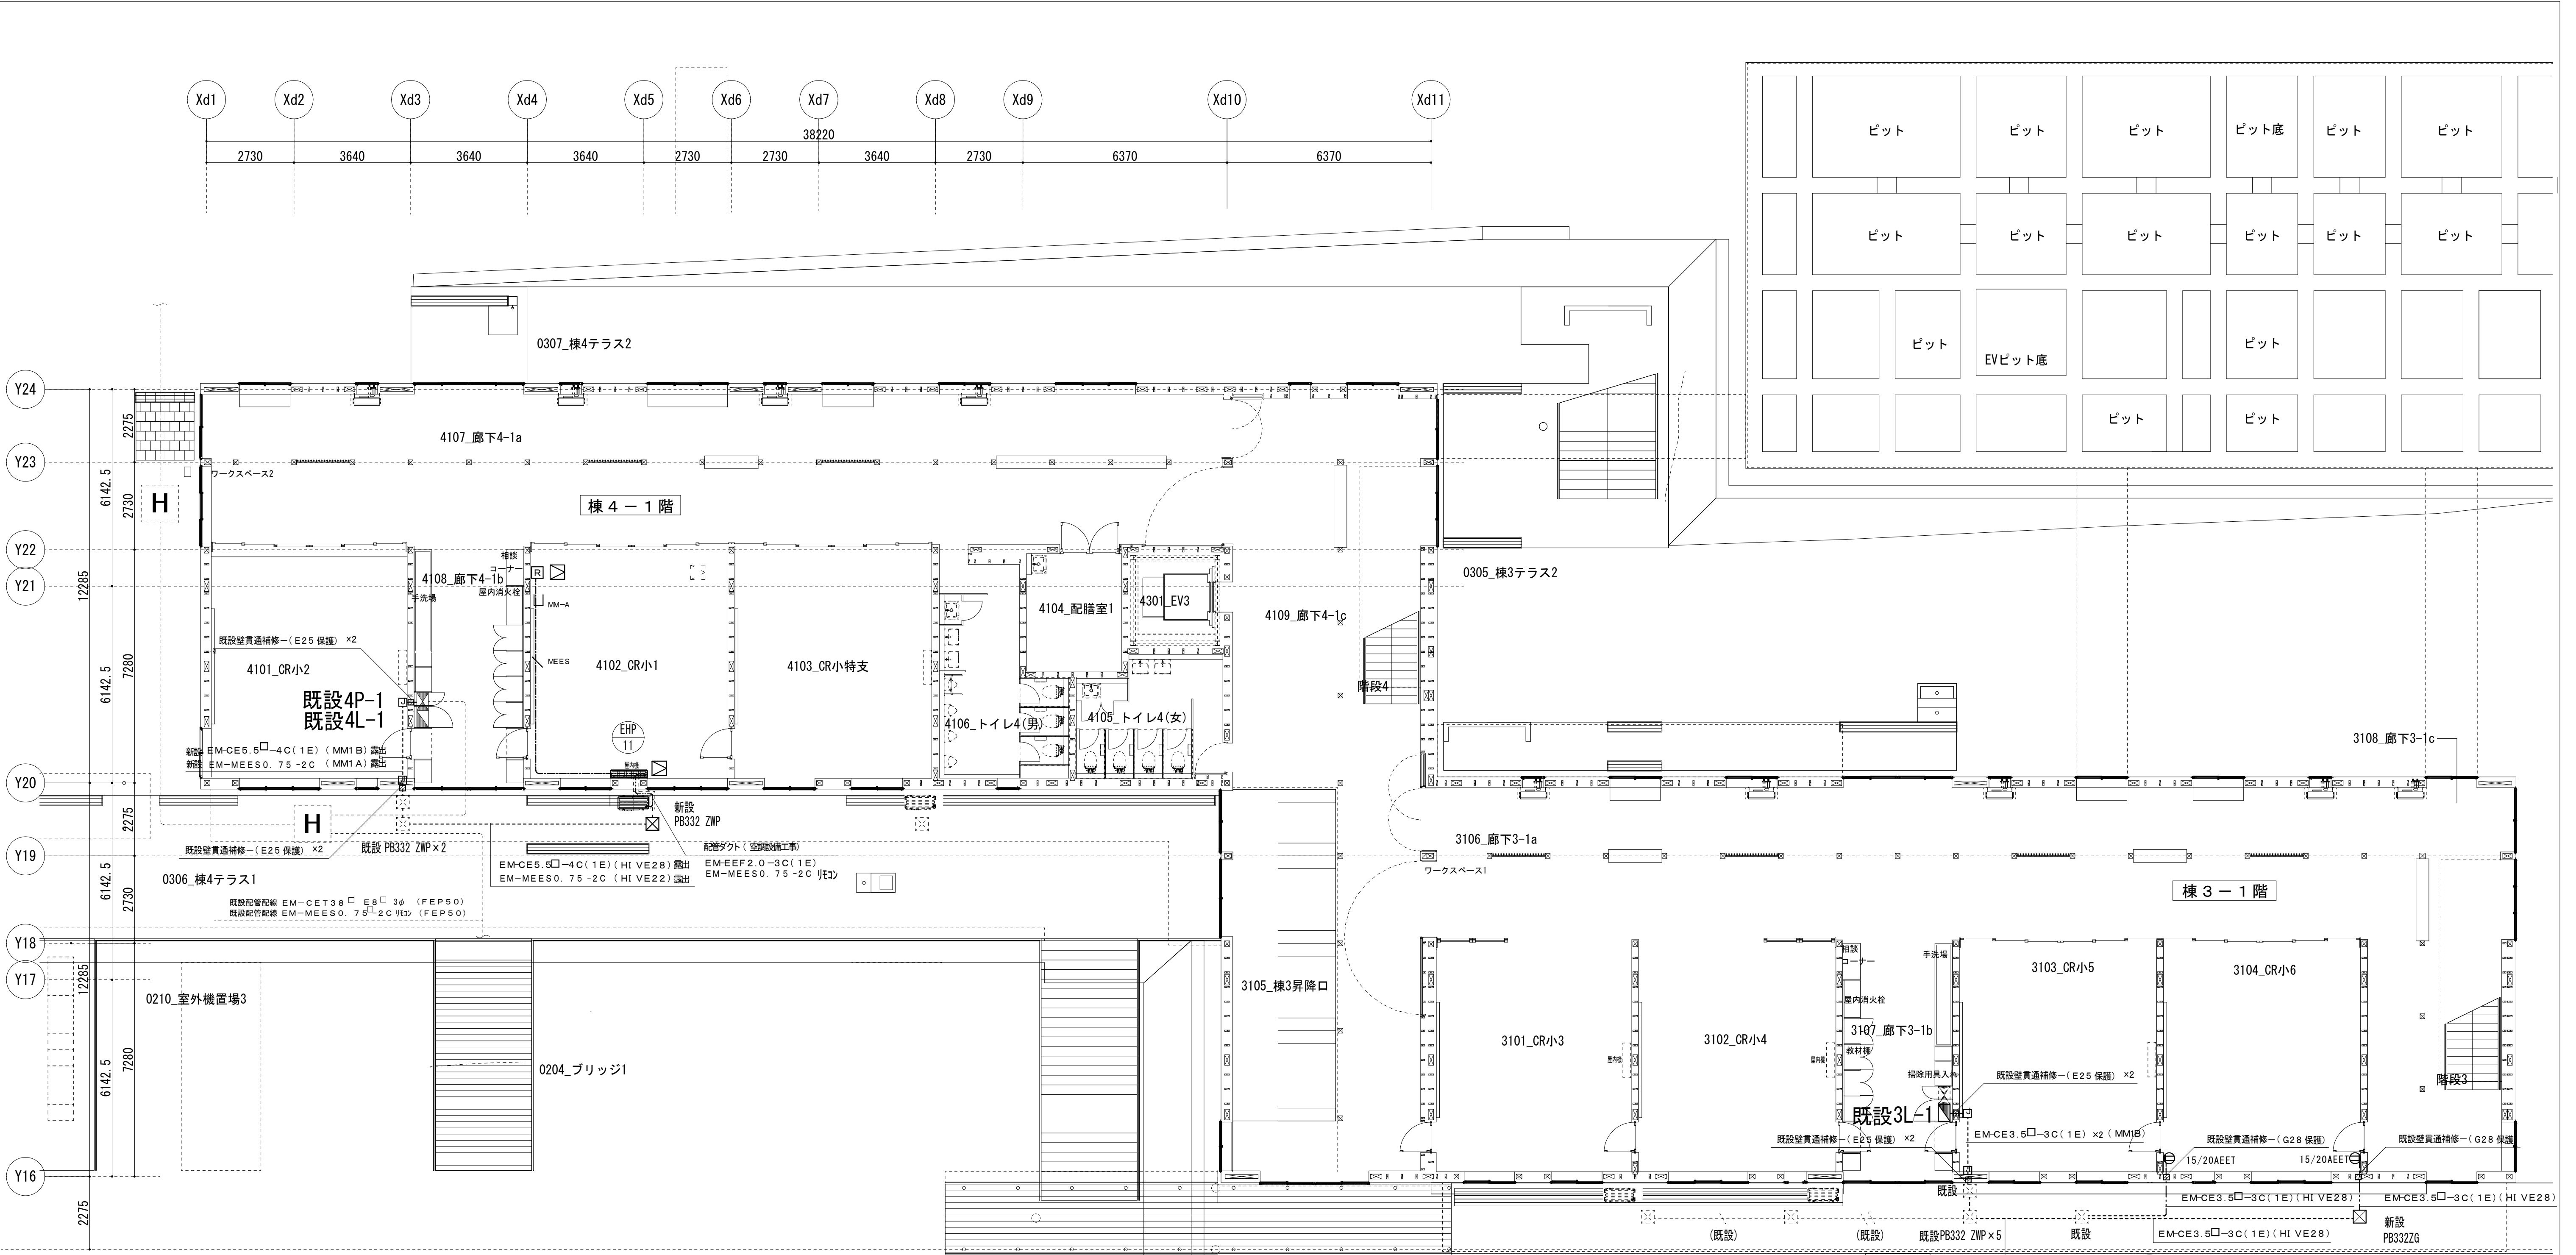

注 記	
1. 図中特記なき配線は、下記による。	
	EM-MEES0.75□-2C (床内 配線)
	ケーブル立下り部分金属モールA型保護を示す。
2. シンボルは、下記による。	
	ージャンクションボックス (金属モール用B型)
	ーエアコン個別リモコン (金属モール用スイッチボックス2ヶ用共)
	ブルボックス 300×300×200 溶融亜鉛メッキ製 防水
	埋込コンセント (E付2P15/20A×1+E.T (250V) →金属プレート共)
	1個用スイッチボックス (金属モールB型用)
	床点検口 既設 屋内用 450角
	床点検口 新設 屋内用 450角 一般型貼用 76×76 目地
	動力分電盤 新設 露出形
	電灯分電盤 既設 露出形
3. 教室屋内機から屋外機に至る配線は、配管ダクト (空調設備工事) に収納する事。	

エアコン 機器仕様					そ の 他
記 号	名 称	容 量	備 品	配 線 サイズ	
EHP-11	エアコン屋外機	3φ200V 冷房 2.85KW 暖房最大 5.76KW	ワイヤードリモコン	EM-CE5.5□-4C (1E)	
EHP-17	エアコン屋内機	1φ100V # 0.82KW # 1.98KW	ワイヤレスリモコン	EM-CE3.5□-3C (1E)	




棟3+棟4-1階

工事名 唐丹小学校	設計・監理 二級建築士事務所 登録 第う(2305)3368号 株式会社 振興設備設計 盛岡市馬場町5番23号 TEL (019) 651-5399 FAX (019) 651-5395	管理建築士 栗津 健一	検 図	製 図	設 計 年 月	特 記	図面内容 棟 3 + 棟 4 1 階空調・動力 空調リモコン設備 配線図	縮尺 1:100 (A1) 1:200 (A3)	枚の内	E - O 4
			及 川	鈴 木	R2年 5月				No.	
					年 月				区分	電気設備

記号	液 / ガス
A	9.52/ 15.88

※ドレン管屋外露出配管は外壁類似色カラーVP管とし保温は行わない。
※スリムダクトは内装及び外壁類似色とする。

棟3+棟4-1階

工 事 名 唐 丹 小 学 校 工事設計図	設計・監理 二級建築士事務所 登録 第う(2305)3368号  株式会社 振興設備設計 盛岡市馬場町5番23号 TEL(019)651-5399 FAX(019)651-5395	管理建築士 栗 津 健 一	検 図	製 図	設 計 年 月	特 記	図面内容	縮 尺 1:100 (A1) 1:200 (A3)	O O	M - O 3
					R2年 5月 年 月				枚の内 区分	No. 機 械 設 備