


釜石大槌地区行政事務組合決算

問い合わせ 釜石大槌地区行政事務組合 事務局
総務課 ☎ 31-1336

釜石大槌地区行政事務組合は、釜石市と大槌町からの分担金などにより、共同で消防業務や、し尿処理事業を行っています。10月31日に開催した同組合議会定例会で認定された、令和5年度決算の概要をお知らせします。

令和5年度決算の状況

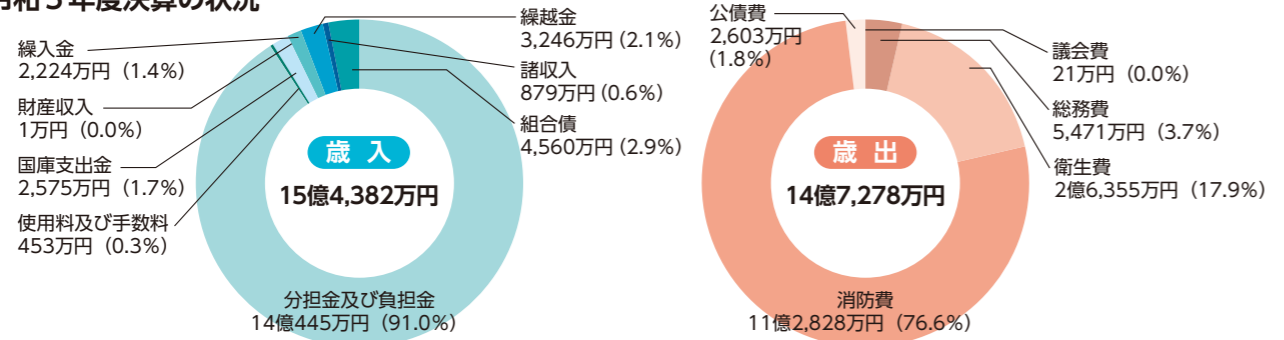

令和5年度 行政事務組合の主な事業

■消防業務 (△はマイナス)

区分	火災件数	前年度比較	救急件数	前年度比較
釜石消防署	9	1	1,650	117
大槌消防署	0	△ 2	880	36
合計	9	△ 1	2,530	153

■し尿処理事業 (△はマイナス)

区分	搬入量 (kl)	構成比率 (%)	前年度比 (%)
釜石市	1万1,876	64.4	△ 5.5
大槌町	6,578	35.6	2.1
合計	1万8,454	100.0	△ 2.9

■分担金及び負担金の内訳

釜石市	9億4,370万 (67.2%)
大槌町	4億6,075万 (32.8%)

令和5年度開示請求などの運用状況

【情報公開制度】			【個人情報保護制度】		
請求件数	開示	非開示	請求件数	開示	非開示
2	2	0	0	0	0

岩手沿岸南部広域環境組合決算


問い合わせ 岩手沿岸南部広域環境組合 事務局
☎ 27-7020

岩手沿岸南部広域環境組合は、釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、住田町の3市2町からの負担金などにより、共同で岩手沿岸南部クリーンセンターを運営し、ごみ処理業務を行っています。


令和5年度組合会計の歳入・歳出決算は、次のとおりです。

令和5年度決算の状況

歳入	15億996万円
歳出	14億9,206万円
歳入歳出差引額	1,790万円
翌年度へ繰越すべき財源	0万円
実質収支	1,790万円

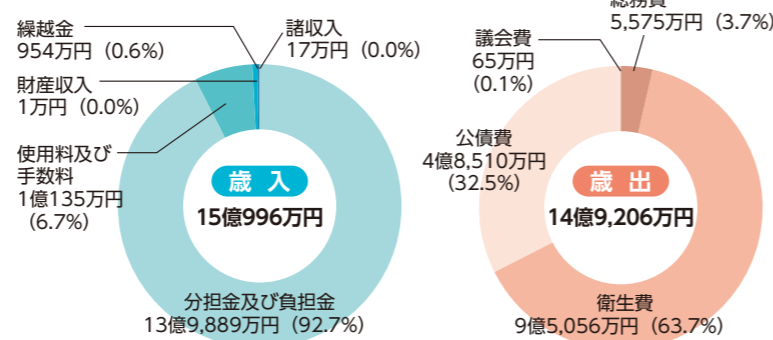

市町負担金内訳

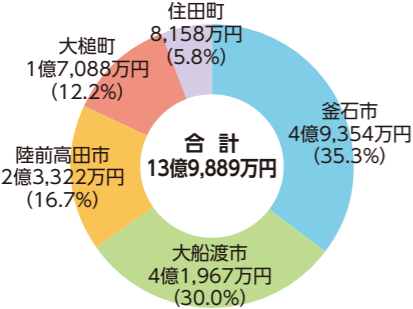

■ごみ搬入量内訳 (△はマイナス)

市町名	ごみ搬入量 (t)	前年度比較 (t)	増減率 (%)
釜石市	1万363.49	△ 457.07	△ 4.4
大船渡地区	8,882.51	△ 382.47	△ 4.3
陸前高田市	4,035.19	△ 114.11	△ 2.8
大槌町	2,754.29	△ 136.22	△ 4.9
計	2万6,035.48	△ 1,089.87	△ 4.2

※大船渡地区は、大船渡市および住田町です

令和5年度 開示請求などの運用状況

【情報公開制度】			【個人情報保護制度】		
請求件数	開示	非開示	請求件数	開示	非開示
0	0	0	0	0	0

道路の除雪作業にご理解・ご協力をお願いします

除雪作業は、冬道の安全を守るため国・県・市がそれぞれの所管する路線で行います。

除雪の出動基準と出動態勢

- ・市道では積雪量がおおむね10cm以上の場合に出動します。なお、積雪の状況などにより作業時間帯が遅れる場合があります
- ・交通の混乱を緩和するため、幹線道路やバス路線、集落間道路などを優先的に除雪します
- ・除雪作業は、深夜から早朝に行うことが多く、騒音や振動などでご迷惑をおかけする場合があります
- ・大雪で交通障害が発生する恐れがある場合、通行止めを行い集中除雪を行う場合があります

除雪へのご協力をお願いします

- ・玄関前に雪が残った場合は、処理にご協力をお願いします
- ・路面凍結の原因になるため、除雪された雪は道路に出さないでください
- ・除雪作業の妨げになるため、路上駐車はしないようにお願いします



融雪剤を配付します

市は、市道に散布する融雪剤を配付します。町内会で取りまとめ、市建設課へお申し込みください。

問い合わせ
【国道45号、三陸沿岸道路、釜石自動車道】南三陸沿岸国道事務所 管理課 ☎ 28-4731 (代表)
【国道283号、各県道】沿岸広域振興局土木部 道路環境チーム ☎ 25-2393
【市道】市建設課 道路維持係 ☎ 27-8430

水道管の凍結にご注意ください

気温が氷点下2度以下になると、水道管の凍結や破損の可能性が高くなります。給水装置は利用者個人の所有物のため、凍結・破損に伴う修理費用などは利用者の皆さんの負担になります。凍結を防ぐには、就寝前やお出かけ前の水抜きが効果的です。水道管が凍結した場合は、早めに市指定の給水装置工事業者、釜石市水道工事業協同組合へ修理を依頼してください。



釜石市水道工事業協同組合 ☎ 27-8368 受付時間 9時~17時 (土・日曜日、祝日を除く)

水抜きの方法

水抜栓の設置場所は、建築時の図面を確認するか、管理者にお問い合わせください。水抜栓が屋内のタッチパネル形式の場合は、操作が異なります。説明書などをご覧ください。



※ハンドルは、しっかり止まるまで回してください。半開きなどの中途半端な状態は、漏水の原因になります

〈水抜栓の場所(例)〉

キッチン・浴室・トイレ・洗面・洗濯機など、水を使う場所の近くに設置される事が多いです。



年末年始の水道の開始・中止の届け出はお早めに

12月28日(土)~1月5日(日)の期間は、水道の開始・中止のための受け付けや開閉栓作業を原則行いません。年内は12月27日(金)正午まで受け付けます。

問い合わせ 市水道事業所 ☎ 23-5881